


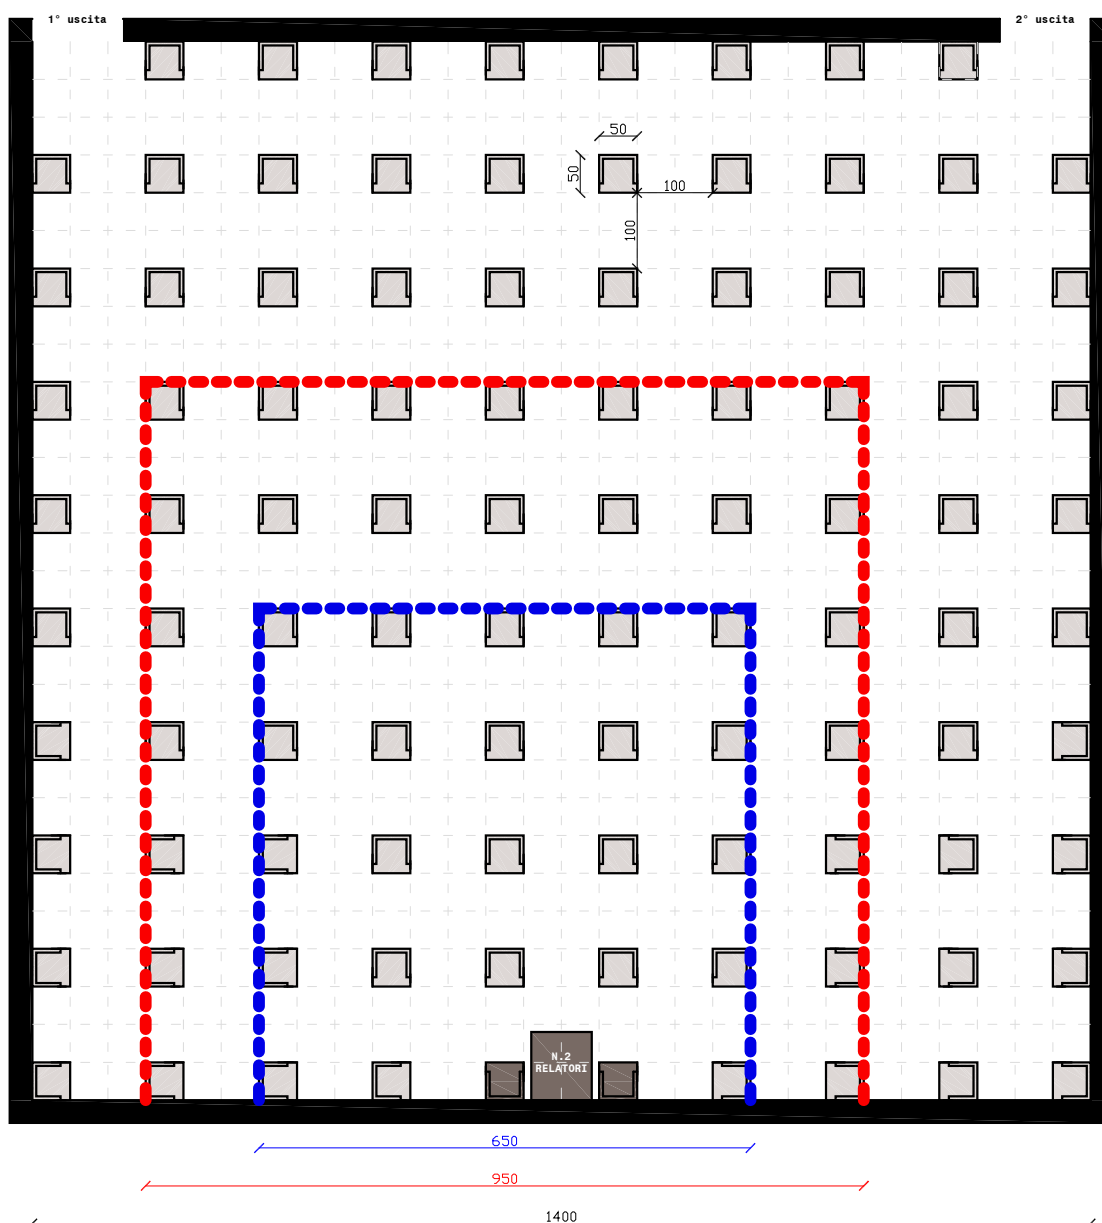

MARCIGAGLIA CONSTRUCTIONS SPA
società di costruzioni certificata ISO 9001:2000 e SOA
Via Montorso, 4/c - 36071 Arzignano, VI
Tel: 0444.670187 - mail: info@marcigaglia.it
www.Marcigaglia.it

Studio realizzato da
Enrico Marcigaglia
Ufficio Qualità e Design
27 Maggio 2020

COVID-19 STANZE RIUNIONI IPOTESI STUDIO DI MASSIMA OTTIMIZZAZIONE CONSIDERATA LA DISTANZA SOCIALE = 1 METRO

Decreto Legge 16/5/2020 n.33 all'art 1, punto 10:
"Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro."

In riferimento alla normativa tecnica applicabile, è consigliato ipotizzare sale
riunioni di **capienza massima non superiore a 100 persone.**

Considerata la necessità di garantire la distanza sociale di 1 metro, e l'obbligo di
tenere una corsia di passaggio tra le file di almeno 90 cm (DM 19/8/1996 3.1) ogni
sedia sarà distanziata di 1 metro conteggiato dal pieno ingombro della sedia (e non
tra schienali).

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICATI:

- DM 19/08/1996 Titolo XI - Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo
- DM 22/2/2006 All. punto 8.1 - Locali per riunioni e trattenimenti
- DM 22/2/2006 All. punto 15 - Uffici "tipo 1" persone da 26 a 100

100 Persone

Stanza minimo mq 196 (metri 14 x 14)

Affollamento: 1,96 mq a persona
pari a 0,51 persone per mq (< 0,7)
(DM 19/08/1996, All.punto 4.1, b)

Uscite: n.2 da cm 120 (DM 22/2/2006, All. punto 8.1.4, c)

Passaggio min. da 90 cm (DM 19/8/1996, All. punto 3.1)

sup.finestrata min. 1/8 sup. stanza (DM 5/7/1975, art.5)

49 Persone

Stanza minimo mq 90,25 (metri 9,50 x 9,50)

Affollamento: 1,84 mq a persona
pari a 0,54 persone per mq (< 0,7)
(DM 19/08/1996, All.punto 4.1, b)

Uscite: n.1 da cm 120 (DM 22/2/2006, All. punto 8.1.4, c)

Passaggio min. da 90 cm (DM 19/8/1996, All. punto 3.1)

sup.finestrata min. 1/8 sup. stanza (DM 5/7/1975, art.5)

25 Persone

Stanza minimo mq 42,25 (metri 6,50 x 6,50)

AFFOLLAMENTO: 1,7 mq a persona
pari a 0,59 persone per mq (< 0,7)
(DM 19/08/1996, All.punto 4.1, b)

Uscite: n.1 da cm 80 (DM 22/2/2006, All. punto 8.1.4, c)

Passaggio min. da 90 cm (DM 19/8/1996, All. punto 3.1)

sup.finestrata min. 1/8 sup stanza (DM 5/7/1975, art.5)